



## A diszkoszhalak szállítás utáni telepítése

**Fontos:** Létfontosságú, hogy megmérje a szállítóvíz és az akváriumvíz közötti hőmérséklet-különbséget. Ha a hőmérséklet-különbség meghaladja a 4 °C-ot, elengedhetetlen, hogy lassú hőmérséklet-kiegyenlítést hajtson végre (lásd az alábbi 2. bekezdést). Ellenkező esetben kockáztathatja halai egészségét! Ezt akkor csinálhatja, ha a szállítózsák tele van tiszta oxigénnel.

Segít a halaknak könnyebben alkalmazkodni új környezetükhöz, ha megérkezésük előtt megteszi a következő lépéseket:

- a halak érkezésének napjára csökkentse az akváriumvíz hőmérsékletét 27 °C -ra (később, fokozatosan emelje 28-30 °C-ra).
- kapcsolja ki az akvárium világítását a halak akklimatizációs szakaszának idejére
- csak a 2. napon kezdje el az etetést.

### 1. A szállítóvíz hőmérsékletének mérése

Mérje meg a szállítóvíz és az akváriumvíz közötti hőmérséklet-különbséget. Ha a szállítózacskó le van zárva, tartsa a hőmérőt a zacskó külső részénél.


**+ Ha a hőmérséklet-különbség: +4 °C-nál több, lassú hőmérséklet-kiegyenlítést hajtson végre (lásd az alábbi 2. részt).**

**- Ha a hőmérséklet-különbség: +4 °C-nál kevesebb, keverje a vizet (lásd az alábbi 3. részt)**



### 2. Hőmérséklet-kiegyenlítés zárt halszállító zacskó esetén (+4 °C-nál nagyobb hőmérséklet-különbséggel)

- helyezze a lezárt szállítózacskót egy vödörbe vagy a szállítódobozba
- öntsön akváiumi vizet a vödörbe vagy a szállítódobozba (használjon kb. ugyanolyan mennyiséget, mint amennyi a zacskóban van)
- ismétlje meg ezt a lépést óránként, amíg a hőmérséklet-különbség kevesebb, mint 4 °C (majd lásd a 3. pontot).

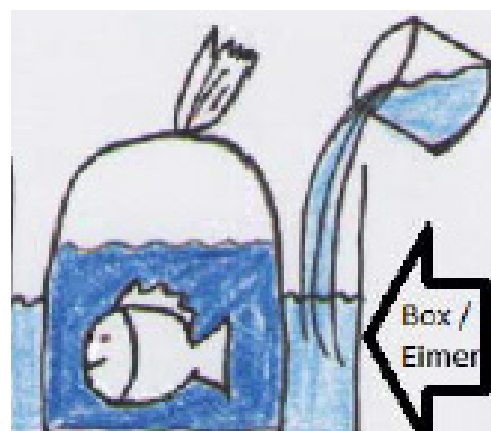

#### **FIGYELEM!**

**A hőmérséklet-kiegyenlítés érdekében ne helyezze a szállítózacskókat az akváriumba!**

Lassú hőmérséklet-kiegyenlítés csak lezárt szállítózsákokkal hajtható végre!




### **3. Víz hozzáadása nyitott szállítózacskó esetében (4 °C-nál kisebb hőmérséklet-különbséggel)**

- Nyissa ki a szállítózacskót, és adjon hozzá ugyanannyi akváriumi vizet, mint amennyi a szállítózacskóban van.
- Várjon kb. 5 percet (majd lásd a 4. pontot).

#### **FIGYELEM!**

A szállítózacskó kinyitása után max. 15 percen belül vegye ki a halat a zacskóból és helyezze az akváriumba, mert a zacskóban lévő oxigén gyorsan elfogy.

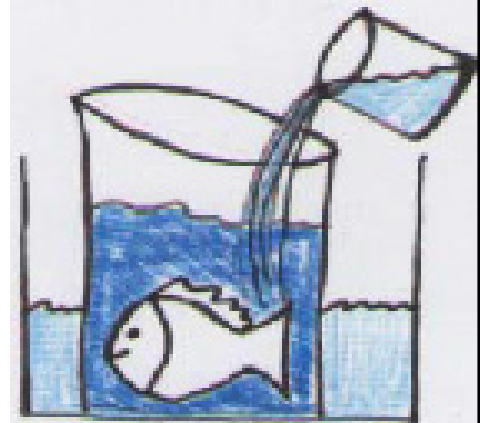


### **4. A diszkoszhalak eltávolítása a szállítózacskóból**


Óvatosan öntse ki a halat és a vizet a szállítózacskóból egy akváriumvízzel töltött vödörbe vagy szállítódobozba.

#### **FIGYELEM!**

Ne használjon korábban más célra használt vödröket, amelyek nyomokban tartalmazhatnak tisztítószeret! Alapvető fontosságú, hogy az akváriumba ne kerüljön semmilyen tisztítószer maradvány!

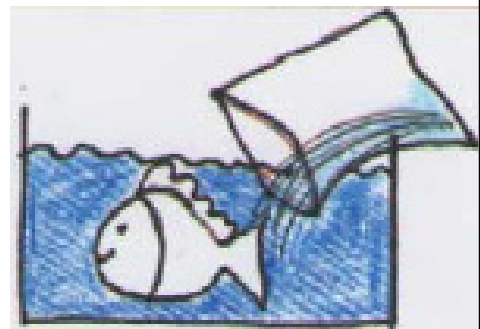

### **5. Óvatosan helyezze a halakat az akváriumba egy halháló segítségével:**

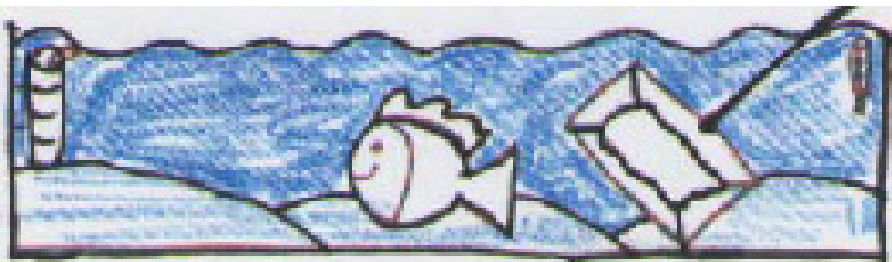

**NE HASZNÁLJA FEL (DOBJA KI) A SZÁLLÍTÓ VIZET!**

